

真空断路器	40.5/1250A 25kA,4s
电流互感器	5P30/5P30 600/1A
电压互感器	0.2S/0.2S 80/1A 30/30/30/30VA
接地开关	JN22B-40.5/25
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1

电压互感器	0.2/0.2/0.2/3P 50/50/100VA
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1

真空断路器	40.5/1250A 25kA,4s
电流互感器	5P30/5P30 600/1A
电压互感器	0.2S/0.2S 250/1A 30/30/30/30VA
接地开关	JN22B-40.5/25
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1

真空断路器	40.5/1250A 25kA,4s
电流互感器	5P30/5P30 600/1A
电压互感器	0.2S/0.2S 250/1A 30/30/30/30VA
接地开关	JN22B-40.5/25
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1



真空断路器	40.5/1250A 25kA,4s
电流互感器	5P30/5P30 600/1A
电压互感器	0.2S/0.2S50-100/1A 30/30/30/30VA
接地开关	JN22B-40.5/25
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1
电力电缆	ZRC-YJV22-26/35-3X70

真空断路器	40.5/1250A 25kA,4s
电流互感器	5P30/5P30 600/1A
电压互感器	0.2S/0.2S80/1A 30/30/30/30VA
接地开关	JN22B-40.5/25
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1
电力电缆	ZRC-YJV22-26/35-3X70

真空断路器	40.5/1250A 25kA,4s
电流互感器	5P30/5P30 600/1A
电压互感器	0.2S/0.2S80/1A 30/30/30/30VA
接地开关	JN22B-40.5/25
高压熔断器	HY5WZ-51/134 熔断器
避雷器	40.5/1250A 25kA,4s
零序CT	LXBK4-φ250 100/1
电力电缆	ZRC-YJV22-26/35-3X70

接地变	DKSC-630/35-100/0.4
ZNyn11	二次侧100kVA
熔断器	GN27-40.5/630
避雷器	YH5WZ-51/134

电压互感器	JDZX9-35
	35/43/0.1 0.5 50VA
有载分接开关	BPK1200-35/75-9
消弧线圈	XHDCZ-500/35/43
阻尼电阻箱	RNK-35
电流互感器	LQZ-0.66 50/1A, 0.5级

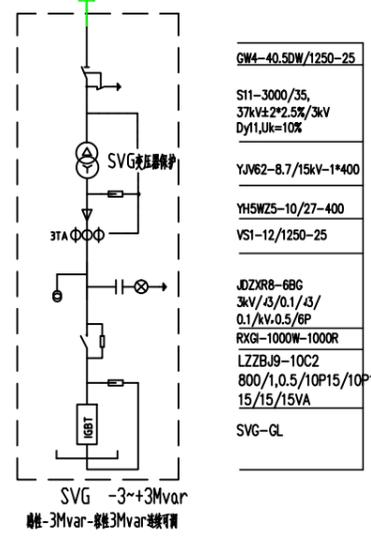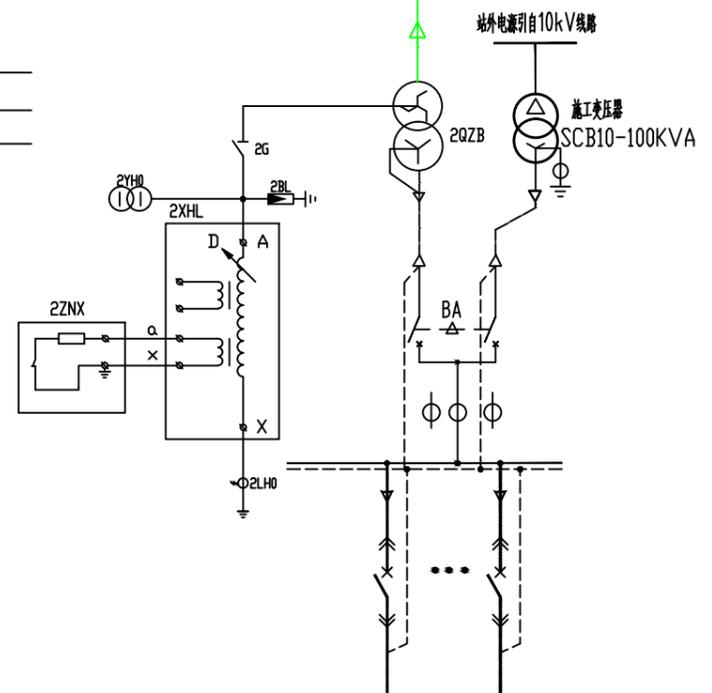

秦皇岛福电电力工程设计有限公司		青龙建群水库25MW光伏项目-35kV开关站新建工程		初设
批准		系统		电气主接线图
主任工程师		审核	刘雨	
室主任		校核	刘雨	
会签	冯玉	设计	刘雨	
2022年05月	比例	图号	QY-B202202C-D01	