


土门子-平方220kV送出线路

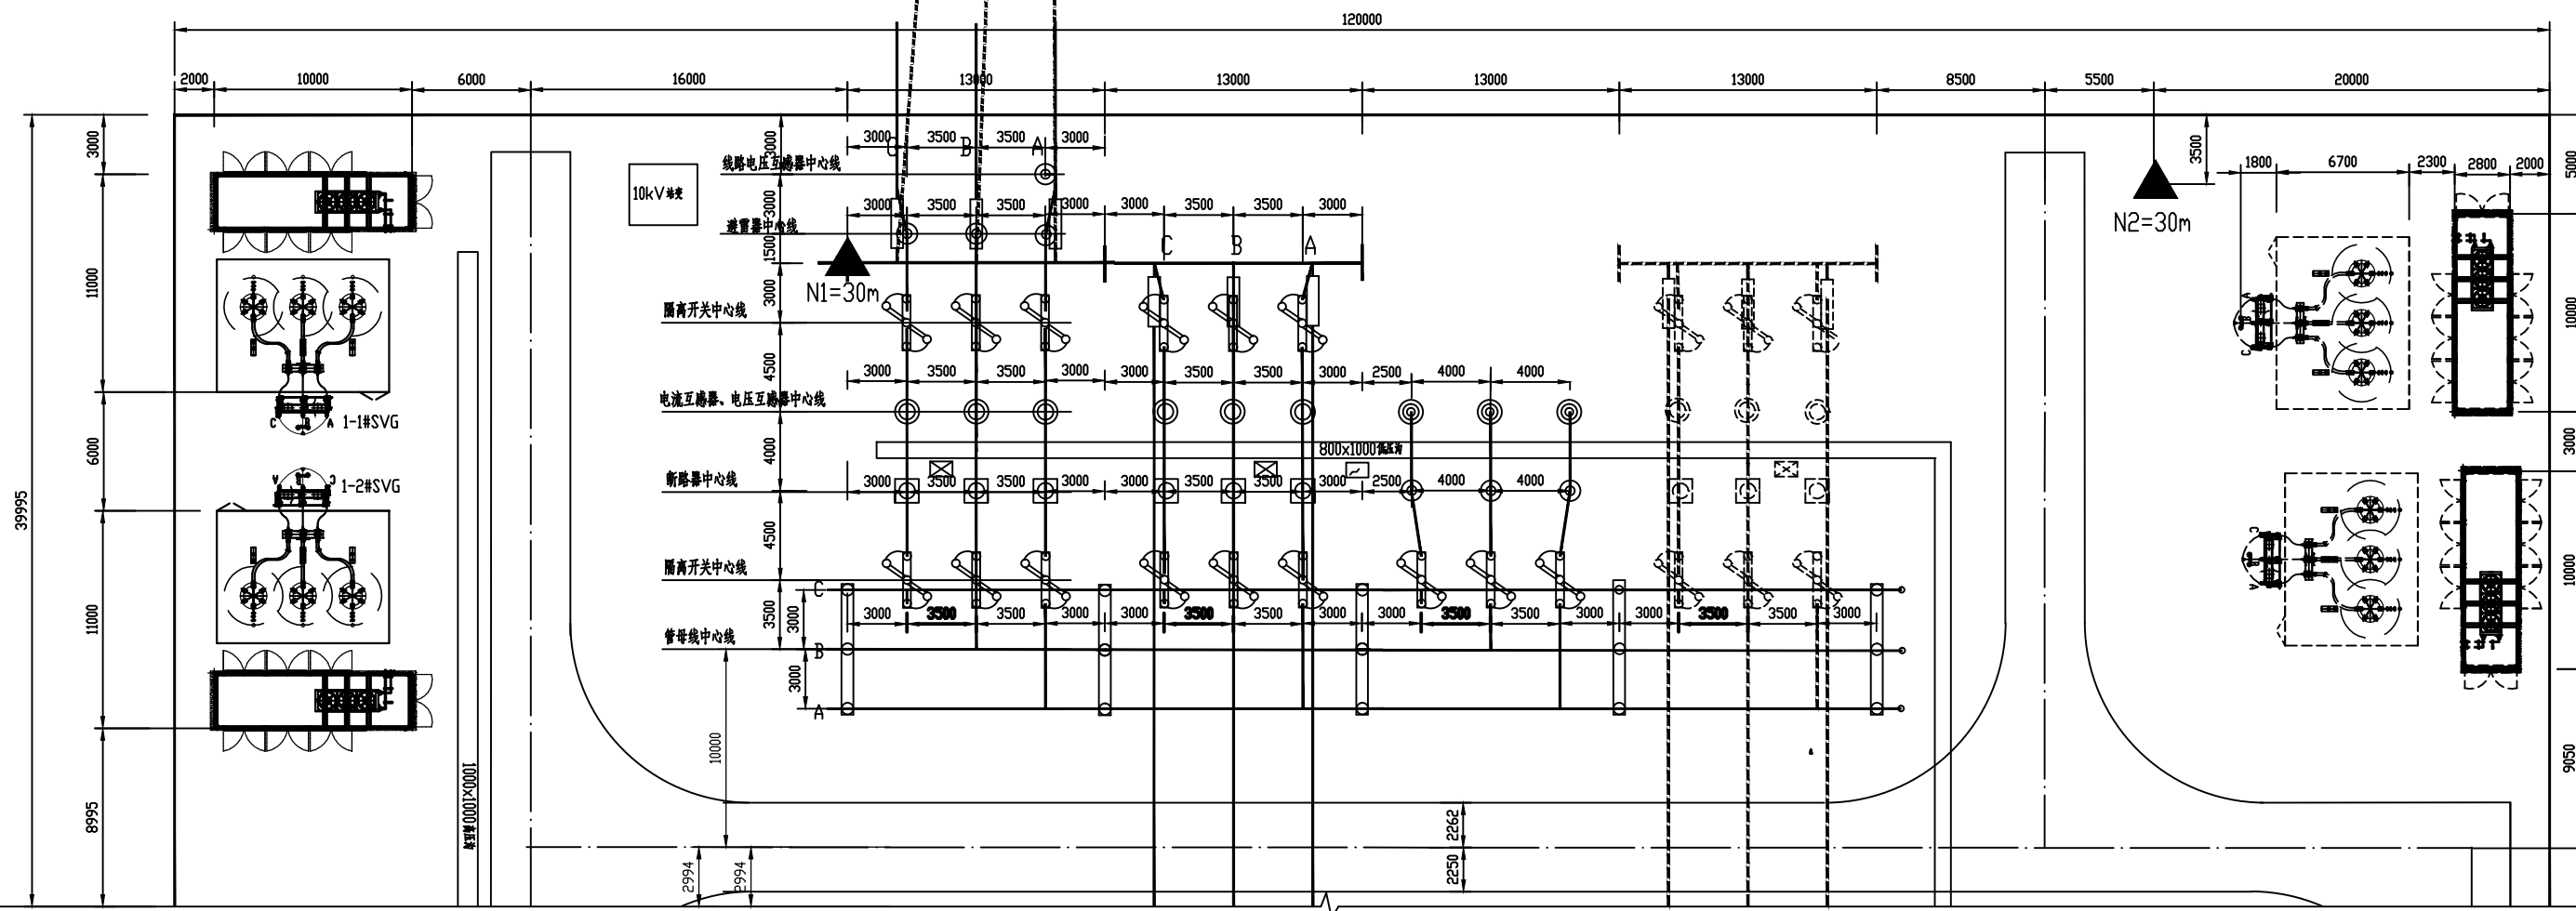

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙建县土门子215MW光伏发电项目220kV送出工程		初步设计
批准		系统		土门子-平方220kV出线示意图		阶段
主任工程师		审核				
室主任		校核				
会签		设计				
2022年10月				比例	图号	QY-S202201S-D-04