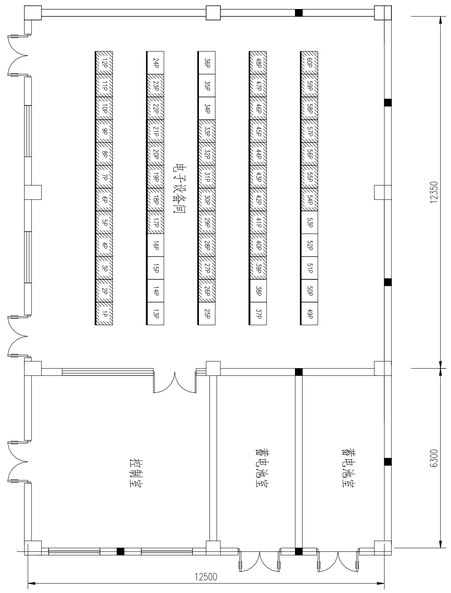

说明：阴影部分为本期屏位。

屏台用途一览表

屏号	名称	型式	数量	备注
1P	远动对时屏	2260X800X600	1	
2P	网络通信屏	2260X800X600	1	
3P	公用测控屏	2260X800X600	1	
4P	保护及故障信息子站屏	2260X800X600	1	
5P	电能质量在线监测屏	2260X800X600	1	
6P	同步相量测量屏	2260X800X600	1	
7P	安全自动装置屏	2260X800X600	1	
8P	快速频率响应屏	2260X800X600	1	
9P	220kV母线保护屏I	2260X800X600	1	
10P	220kV母线保护屏II	2260X800X600	1	
11P	220kV、主变故障录波器屏	2260X800X600	1	
12P	单机上传系统屏	2260X800X600	1	
13P	2#主变保护A屏	2260X800X600	1	预留
14P	2#主变保护B屏	2260X800X600	1	预留
15P	2#主变保护C屏	2260X800X600	1	预留
16P	2#主变测控屏	2260X800X600	1	预留
17P	1#主变保护A屏	2260X800X600	1	
18P	1#主变保护B屏	2260X800X600	1	
19P	1#主变保护C屏	2260X800X600	1	
20P	1#主变测控屏	2260X800X600	1	
21P	220kV线路测控屏	2260X800X600	1	
22P	220kV线路保护屏I	2260X800X600	1	
23P	220kV线路保护屏II	2260X800X600	1	
24P	备用	2260X800X600	1	
25P	35kV母线保护屏II	2260X800X600	1	
26P	35kV母线保护屏I	2260X800X600	1	
27P	35kV故障录波屏	2260X800X600	1	
28P	光伏区通信及二次安防设备屏	2260X800X600	1	
29P	电度表屏	2260X800X600	1	
30P	调度数据网屏1	2260X800X600	1	
31P	调度数据网屏2	2260X800X600	1	
32P	二次安防系统屏	2260X800X600	1	
33P	视频监控屏	2260X800X600	1	
34P	备用	2260X800X600	1	
35P	备用	2260X800X600	1	
36P	备用	2260X800X600	1	
37P	备用	2260X800X600	1	
38P	备用	2260X800X600	1	
39P	AGC系统屏	2260X800X600	1	
40P	AVC系统屏	2260X800X600	1	
41P	功率预测系统屏	2260X800X600	1	
42P	直流充电屏I	2260X800X600	1	
43P	直流馈线屏I	2260X800X600	1	
44P	直流馈线屏II	2260X800X600	1	
45P	直流充电屏II	2260X800X600	1	

屏台用途一览表

屏号	名称	型式	数量	备注
46P	通信电源屏	2260X800X600	1	
47P	UPS电源屏I	2260X800X600	1	
48P	UPS电源屏II	2260X800X600	1	
49P	备用	2260X800X600	1	
50P	备用	2260X800X600	1	
51P	备用	2260X800X600	1	
52P	备用	2260X800X600	1	
53P	备用	2260X800X600	1	
54P	交流屏	2260X800X600	1	
55P	交流屏	2260X800X600	1	
56P	交流屏	2260X800X600	1	
57P	交流屏	2260X800X600	1	
58P	交流屏	2260X800X600	1	
59P	交流屏	2260X800X600	1	
60P	交流屏	2260X800X600	1	

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙建昊土门子215MW光伏发电项目-220kV升压站新建工程	初设	设计阶段
批准		系统		电子设备间屏位布置图		
主任工程师		审核				
室主任		校核				
会签		设计		2023年04月	比例	图号 QY-B202204C-R02